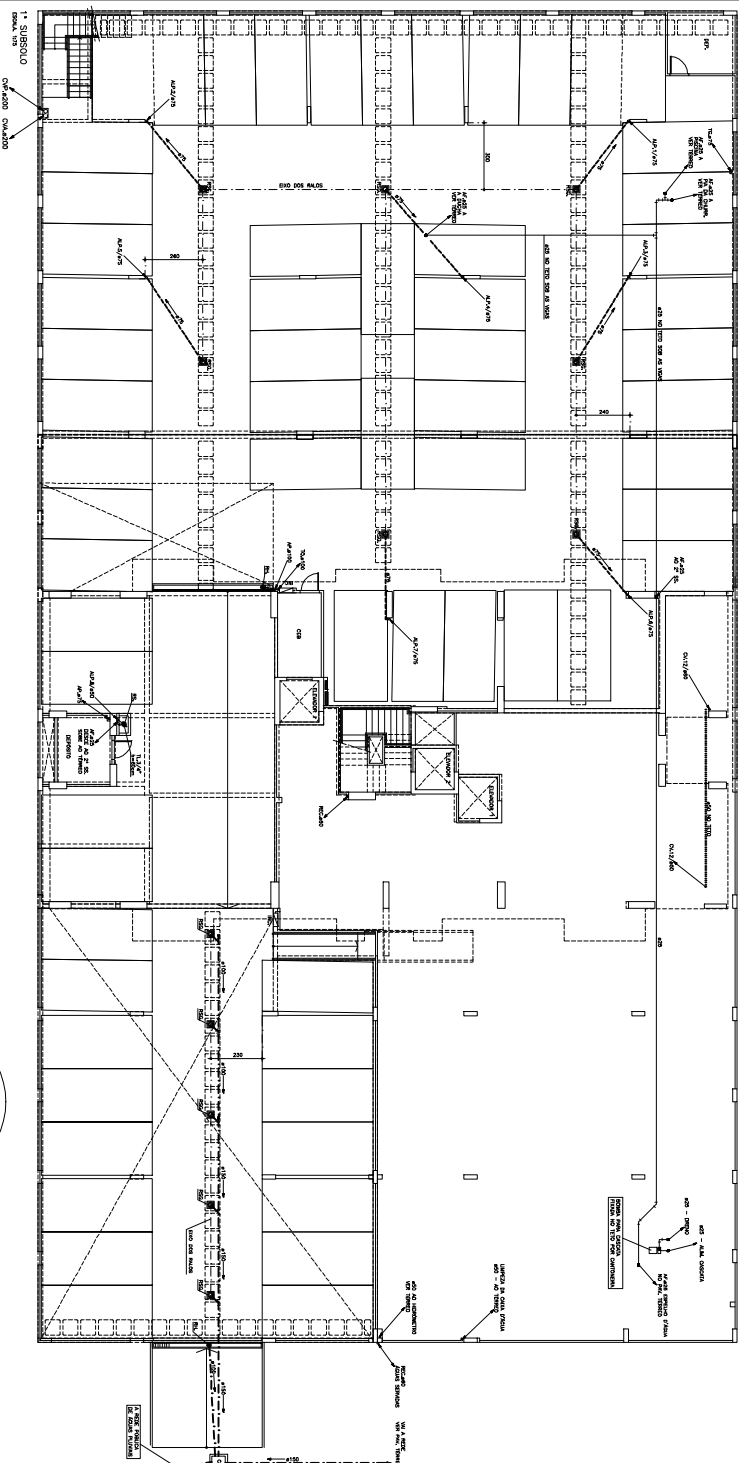


[illegible]

DES. IMPORTANTE:
O SISTEMA DE AGUA FRIA FOI DIMENSIONADO P/ OPERAR COM OS
PRODUTOS PADRÕES DE NORMA, CHUVEIROS, TORNEIRAS E ETC.
(EXCLUSÃO P/ DUCHAS e CHUVEIROS TIPO SAUNA e RECREAÇÃO).

CORES PADRONIZADAS PARA TUBULAÇÃO EXTERNA DE AGUA

AGUA FRIA - VERDE FOLHA - 0114

LEGENDA DE ESCOTO / AGUA PLUVIAL

SIMBOLÓGICA		DESCRIPCION
	●	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / CLAS DE SALIDA / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA
	○	CLAS DE AREA / COM DE DESARROLLO / COM DE AREA

NOTAS:	IN THE YEAR OF THE SIGNATURE OF THIS
---------------	--------------------------------------

ABREVIATURAS	DISCRIMINAÇÃO
a =	A TORÇÃO DE RESISTÊNCIA PODER SER AVALIADA NA DQE COM INTERVOS *
b =	TORÇÃO PARA COMPRESSÃO COM DIMENSÕES REAIS
c =	AS CURVAS DE PE DE COLUNA SEMO DO TIPO HIERÓGLIFICO C/ MOLAS
d =	DESLAPAMENTOS MENORES 90°-135° 97% - 23%
e =	TODAS AS CONDIÇÕES * MOLAS NA VERTICAL SEMO CONTORNOS c/
	ANEL DE SUPORTE e *MOLAS LATERALMENTE

	TIPO DE VEÍCULO (CAMIONETAS, CAMIONÕES)
TO	TIPO DE CÂMERA PARA LINHA (SEMIOTRACADO)
CV	CORRENTES DE VENTILADOR
AP	TIPO DE ÁGUA FRIA
AP	TIPO DE ÁGUA FRIA DE FRO

EST	TIPO DE SÁDIO PARA UNIDADE (DESCRITO RESUMIDAMENTE)
CSM	TIPO DE SÁDIO PARA UNIDADE E LUGAR (DESCRITO RESUMIDAMENTE)
CSRM	TIPO DE SÁDIO PARA UNIDADE E LUGAR (DESCRITO RESUMIDAMENTE)

CORES PADRONIZADAS PARA TUBULAÇÃO EXTERNA DE ESQOTO
 ESQOTO – MARROM – 0124
 ÁGUA PLUVIAL – AZUL FRANCA – 0140
 REFERÊNCIA DA TINTA – SIVINI

[illegible][illegible][illegible][illegible]