


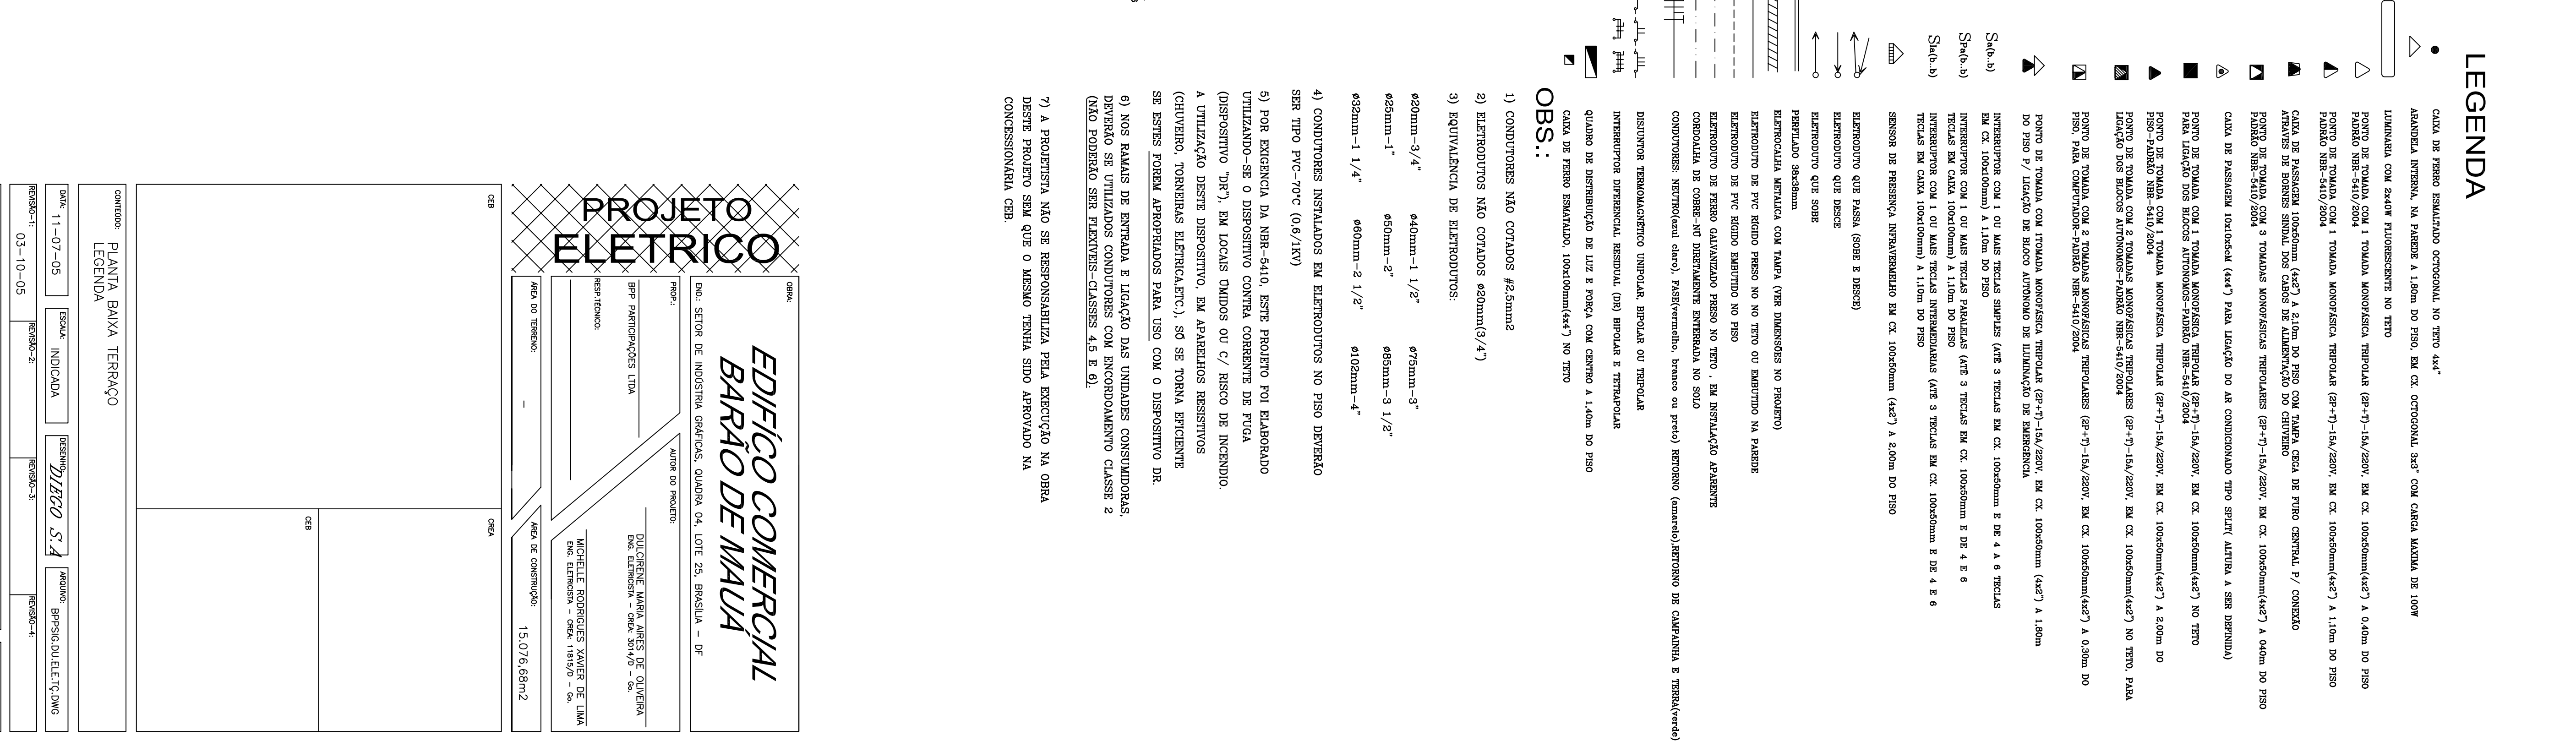

CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL NO TETO 4x4

- [illegible]

1) CONDUTORES NÃO COVADOS #2mm²

2) ELÉTRICISTAS NÃO COVADOS #2mm²(9,4%)

3) RELEVÂNCIA DE ELÉTRICISTAS

$\phi 6mm - 3/4"$	$\phi 6mm - 1/2"$	$\phi 7mm - 3"$
$\phi 6mm - 1"$	$\phi 6mm - 2"$	$\phi 8mm - 3/12"$
$\phi 6mm - 1 1/4"$	$\phi 6mm - 1 1/2"$	$\phi 10mm - 4"$

4) CONDUTORES INSTALADOS EM ELÉTRICISTAS NO PISO DEBIDO
SEM TUBO PVC-TCP (0,6/10)

5) POR INCERTEZA NA NBR-5410, ESTE PROFILO FOI ELABORADO UTILIZANDO-SE O DISPOSITIVO CONJUNTO COBERTO DE PUNTA (DISPOSITIVO TPT), EM LIGAS DIFUNDOS OU C/ ANELO DE INTERNO. A UTILIZAÇÃO DISSER DISPOSITIVO, EM APARELHOS RESISTIVOS (CHUVEIRA, TORNEIROS ELÉTRICO,ETC.), SO SE TORNA EFICIENTE SE ESTES PODEM APROPRIADOS PARA USO COM O DISPOSITIVO DE
SEUS PLACAS DE PROTEÇÃO E DEVIDO DAS TENSÕES CONSTATADAS DEVIDO A SUAS CONDIÇÕES COM ELÉTRICISTAS CLASS 2
NÃO DEBEM SER PLACAS-CLASSE 4,4 E 5.)

7) A PROPOSTURA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXECUÇÃO NA OBRA DEBIDO PROFILO SEM QUE O MESMO TENHA SIDO APROVADO NA
CONCESSÃO/RECEITA, CEB.

[illegible]