


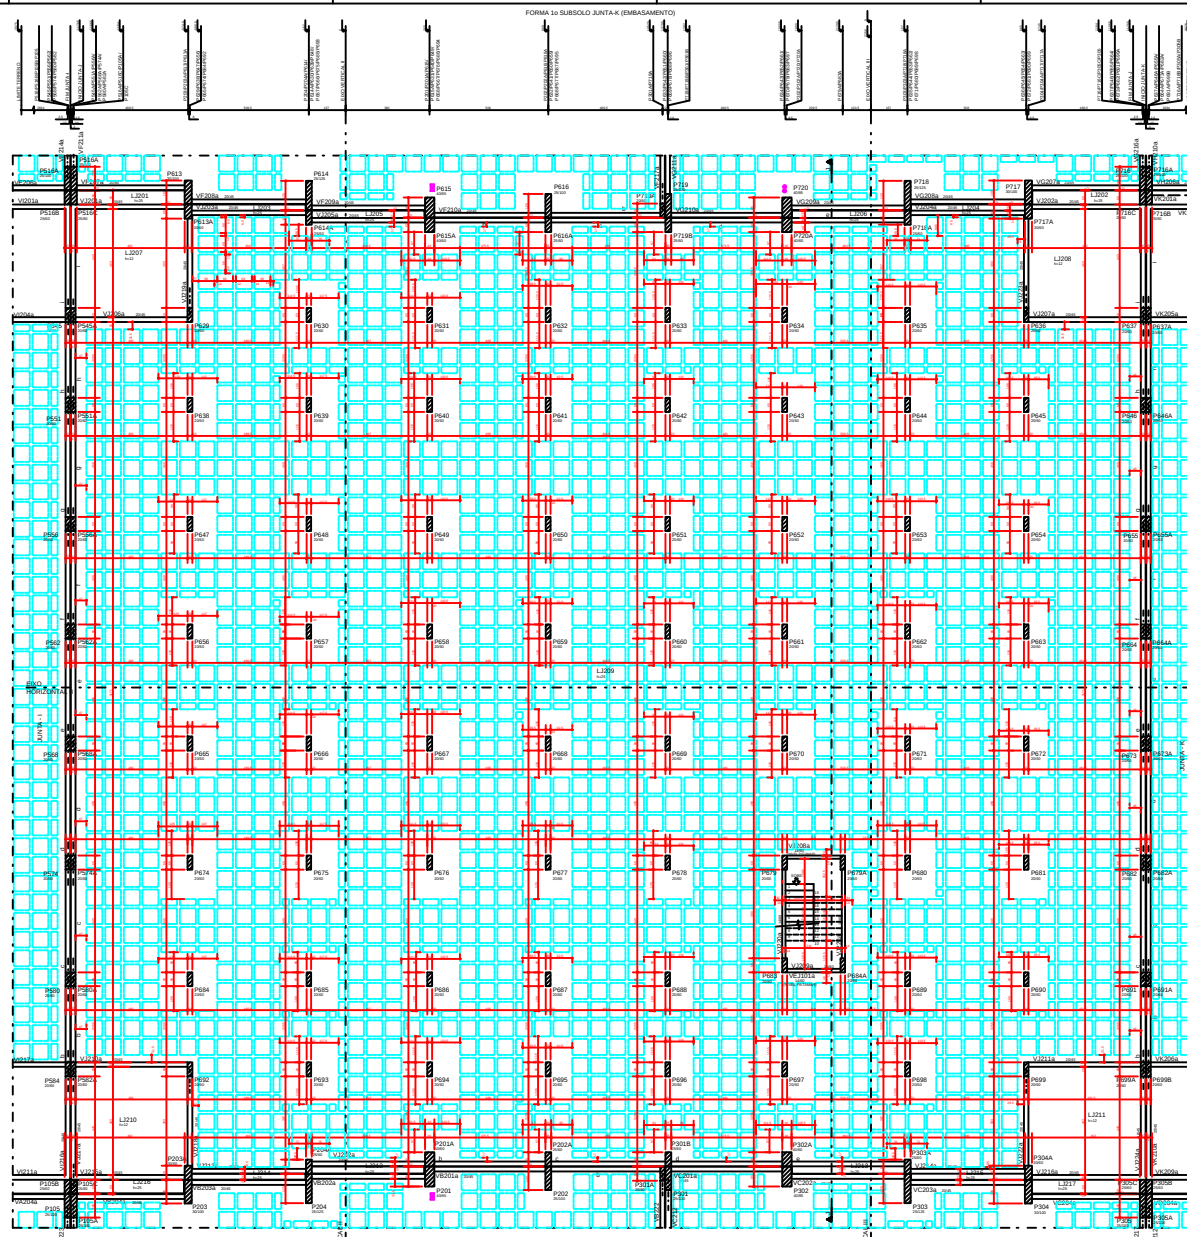

QUADRO DE PILARES		
BLOCO/JUNTA	TORRE	EMBASAMENTO
BLOCO-A	JUNTA-A	P101 ao P120
	JUNTA-B	P121 ao P138
BLOCO-B	JUNTA-C	P139 ao P156
	JUNTA-D	P157 ao P174
BLOCO-C	JUNTA-E	P175 ao P192
	JUNTA-F	P193 ao P210
BLOCO-D	JUNTA-G	P211 ao P228
	JUNTA-H	P229 ao P246
BLOCO-E	JUNTA-I	P247 ao P264
	JUNTA-J	P265 ao P282
BLOCO-F	JUNTA-K	P283 ao P300
	JUNTA-L	P301 ao P318

DIREITOS AUTORAIS:
ESTE PROJETO E SEU USO EXCLUSIVO DA OBRA EM REFERENCIA NAO SENDO PERMITIDA A SUA UTILIZACAO PARA QUALQUER FINALIDADE QUE NAO SEJA EXCLUSIVAMENTE RELACIONADA COM ESTA OBRA SENDO TERMINANTEMENTE PROIBIDA SUA DISPONIBILIZACAO PARA USO DE TERCEIROS.


COBRIMENTO DA ARMADURA:
- LAJES: 1,50 cm
- VIGAS E PILARES: 2,50 cm

NORMAS UTILIZADAS:
NBR 6118/2003 - PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO
NBR 6120/2001 - CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

ESCORAMENTO:
AS OBRAS E O ESCORAMENTO DEVE SER IMEDIATAMENTE POR EMPRESA ESPECIALIZADA AS PARCELAS E OS PRazos DOS ESCORAMENTOS DEVERAO OBEDECER O ESQUEMA ABAIXO.

PLANO DE ESCORAMENTO
REDAZ O ESQUEMA DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS

ETAPA	PROJETO	EXECUCAO	REVISAO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

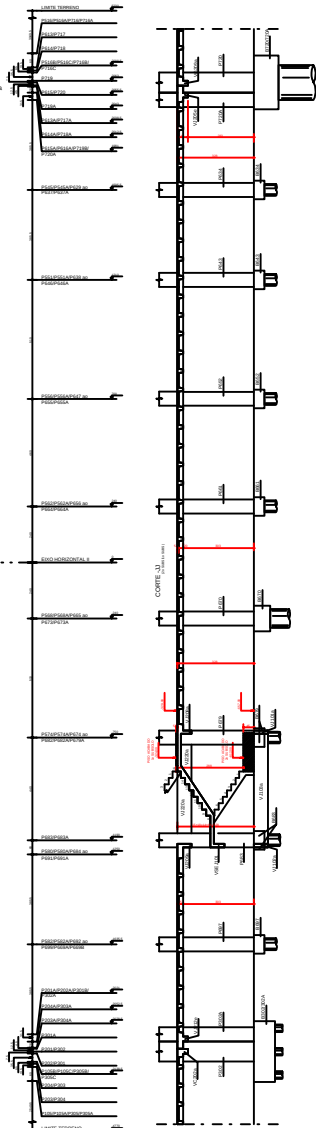

FCK= 35 MPa
EC= 28 GPa
A/C= 0,65

PROJETO ESTRUTURAL

020-XXX