


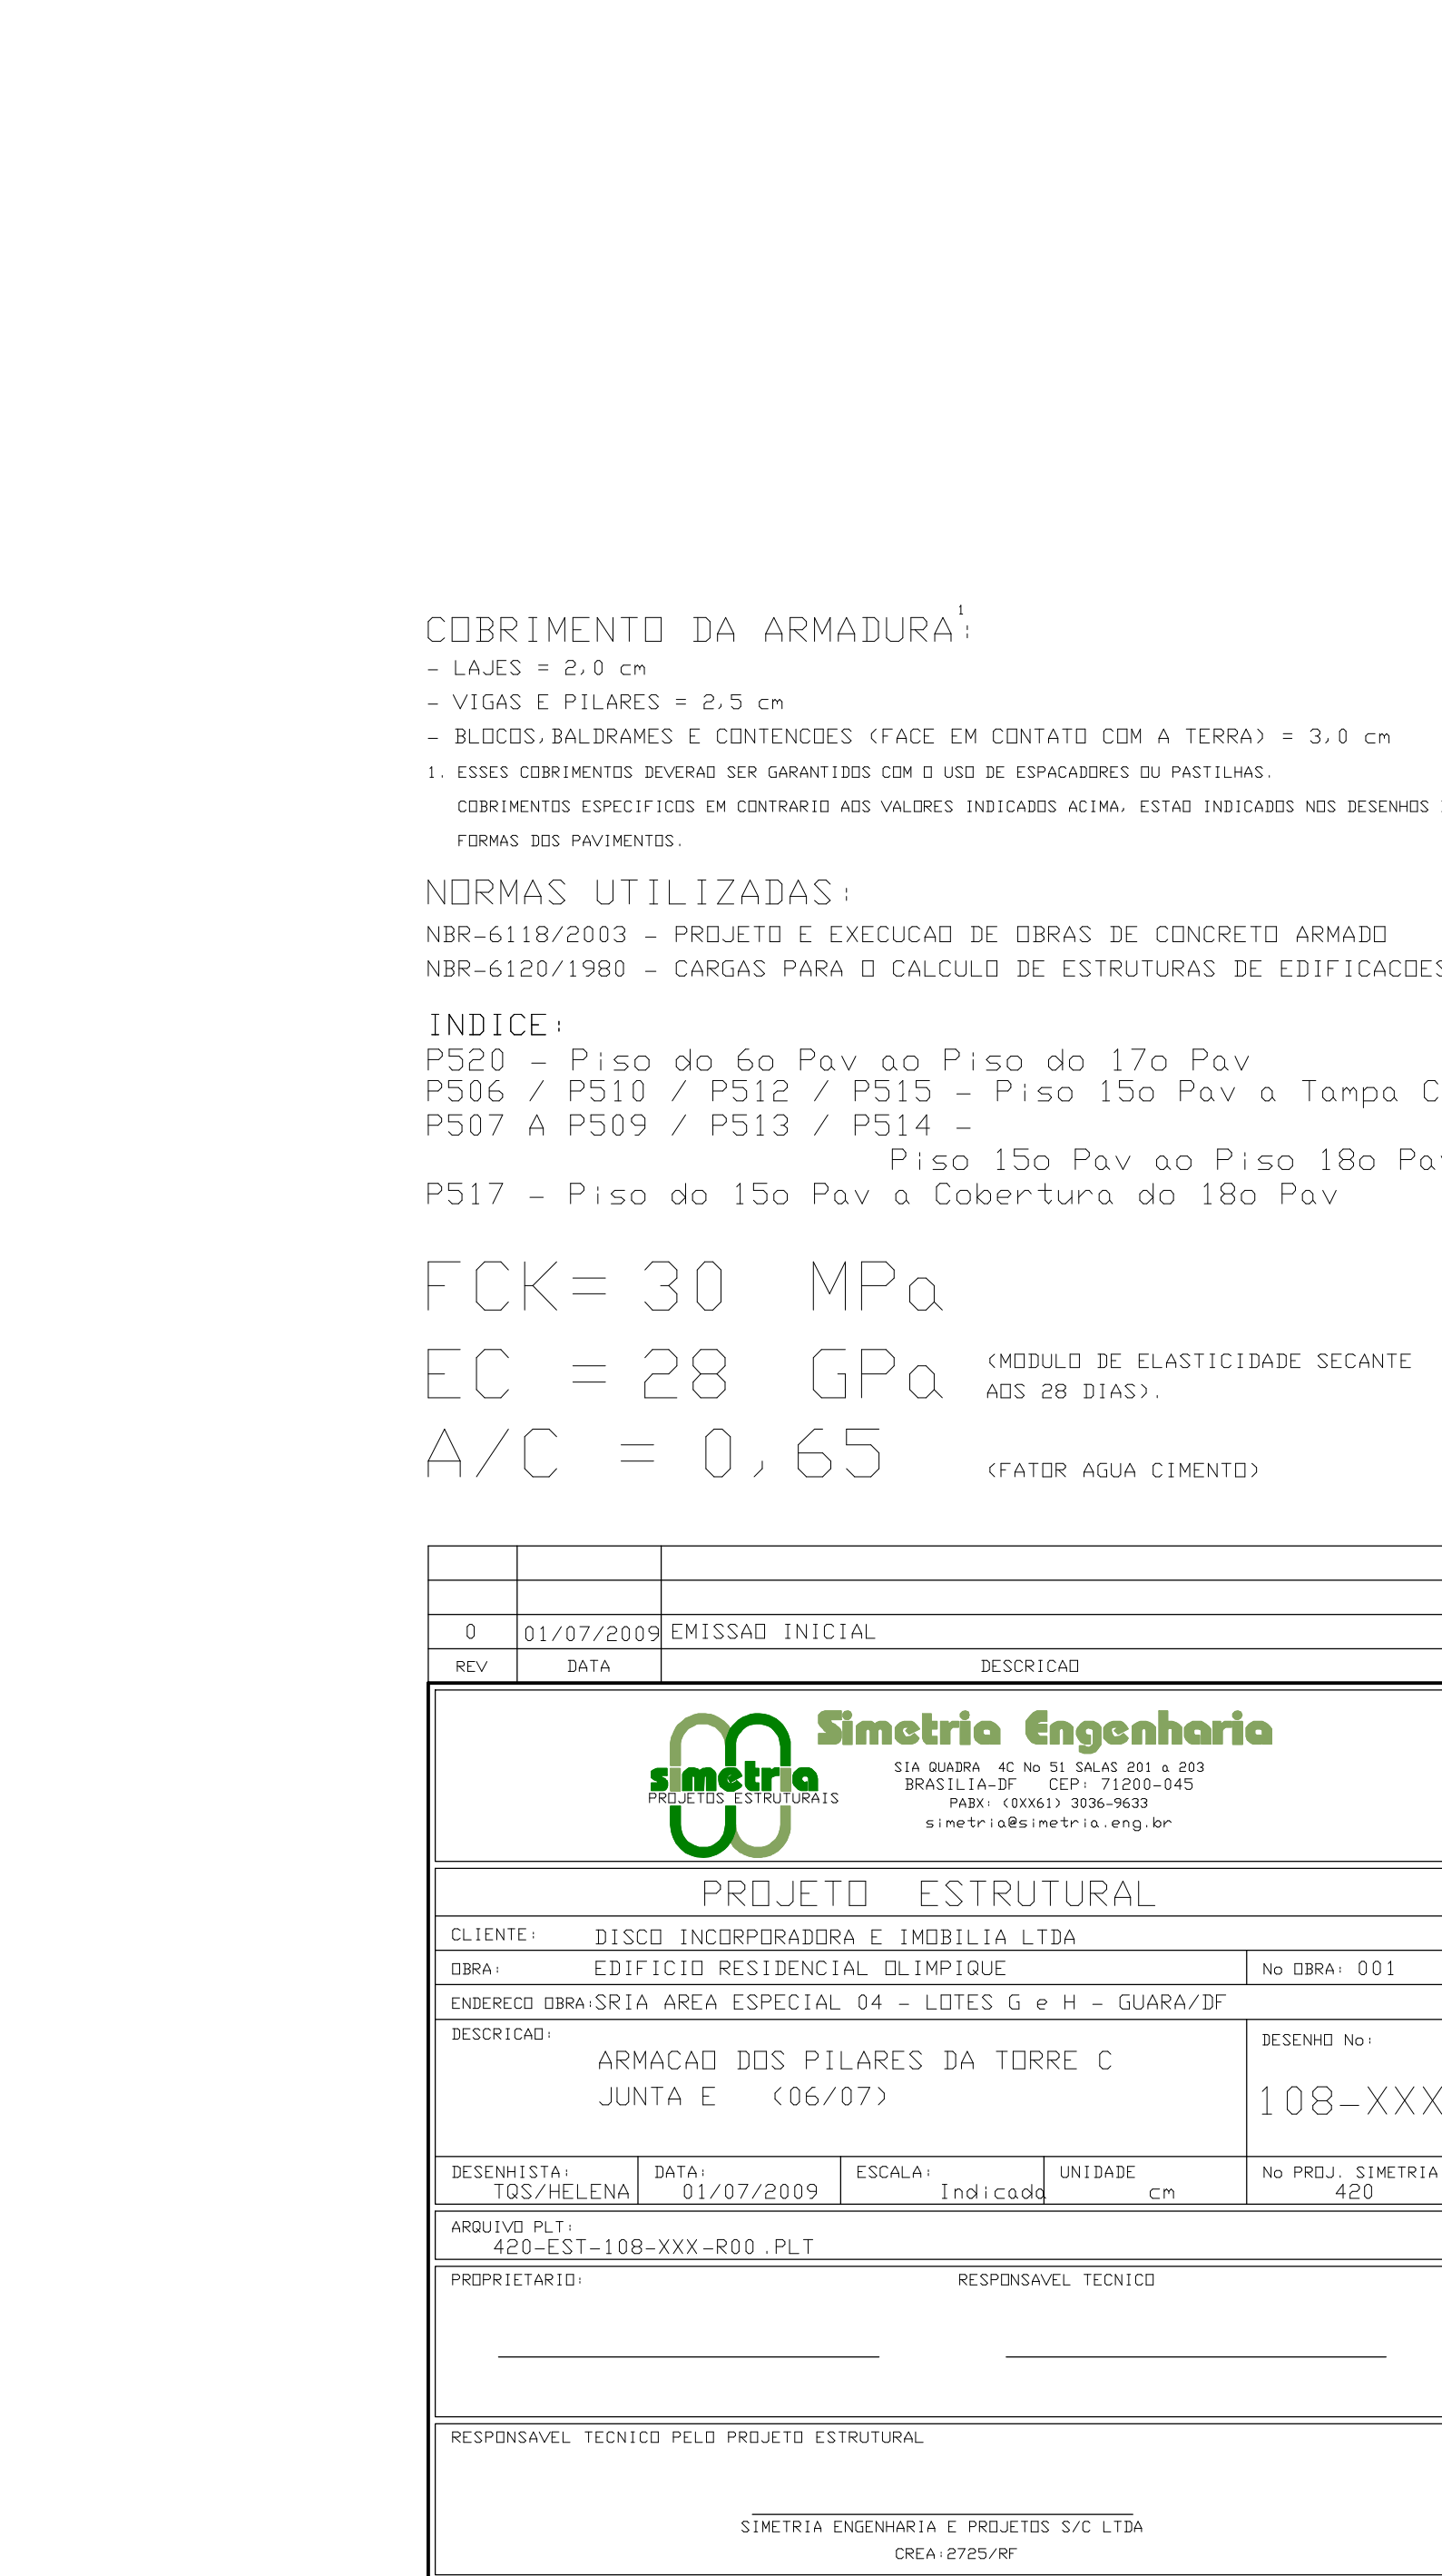

COBRIMENTO DA ARMADURA:

- LAJES = 2,0 cm
- VIGAS E PILARES = 2,5 cm
- BLOCOS, BALANES E CORDOES (FACE EM CONTATO COM A TERRA) = 3,0 cm

1. EXISTE CORRELAÇÃO ENTRE OS DADOS COM O USO DE EQUIPAMENTOS DE PASSILHEIROS

2. CURVAS DE TENDENCIA DESENVOLVIDAS COM VALORES INDICADOS NESTA TABELA INDICANDO NOS RESERVADOS FORMAS DOS PAGAMENTOS.

NORMAS UTILIZADAS:

NR-618/2003 - PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO

NR-610/1980 - CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

INDICE:

P520 - Piso do 6o Pav ao 6o Pav ao Piso do 17o Pav

P506 / P510 / P512 / P515 - Piso do 15o Pav ao Tampa C

P507 A P509 / P513 / P514 - Piso 15o Pav ao Piso 18o Pav

P517 - Piso do 15o Pav a Cobertura do 18o Pav

FCK = 30 MPa

EC = 28 GPa (MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE EM 28 DIAS)

A/C = 0,65 (FAZTOR ADIAC. CIMENTO)

